

紀南ツアーデザインセンター照明器具の取替え業務 仕様書

1.業務目的及び業務概要

紀南ツアーデザインセンター内の経常経費の圧縮、事務軽減を目的とし、老朽化の進む、現在のハロゲンタイプの照明を LED タイプの照明に交換する。

2.仕様

①交換する LED 照明の仕様

LED 電球（ハイビームタイプ）

150 形相当

ビーム角 30 度

色温度 2700 k

消費電力 17W 以内

②交換する LED 照明の個数

30 箇所（付帯する配線、スイッチ類、工事を含む）

③次の条件に同意、履行ができること。

(1)配線工事施工は紀南ツアーデザインセンターの景観、雰囲気損なわず行えること。また、そのための打ち合わせが紀南ツアーデザインセンター内で行えること。

(2)受託者は、納期後 1 年以内に照明の不具合があった時、委託者より連絡後 30 分以内に紀南ツアーデザインセンターで現物確認、補修、交換等の対応が行えること。

3.業務委託期間


契約締結日から平成 27 年 3 月 6 日（金）

4 納入先

〒519-4323 三重県熊野市木本町 517-1

東紀州地域振興公社（紀南事務所）

交換箇所

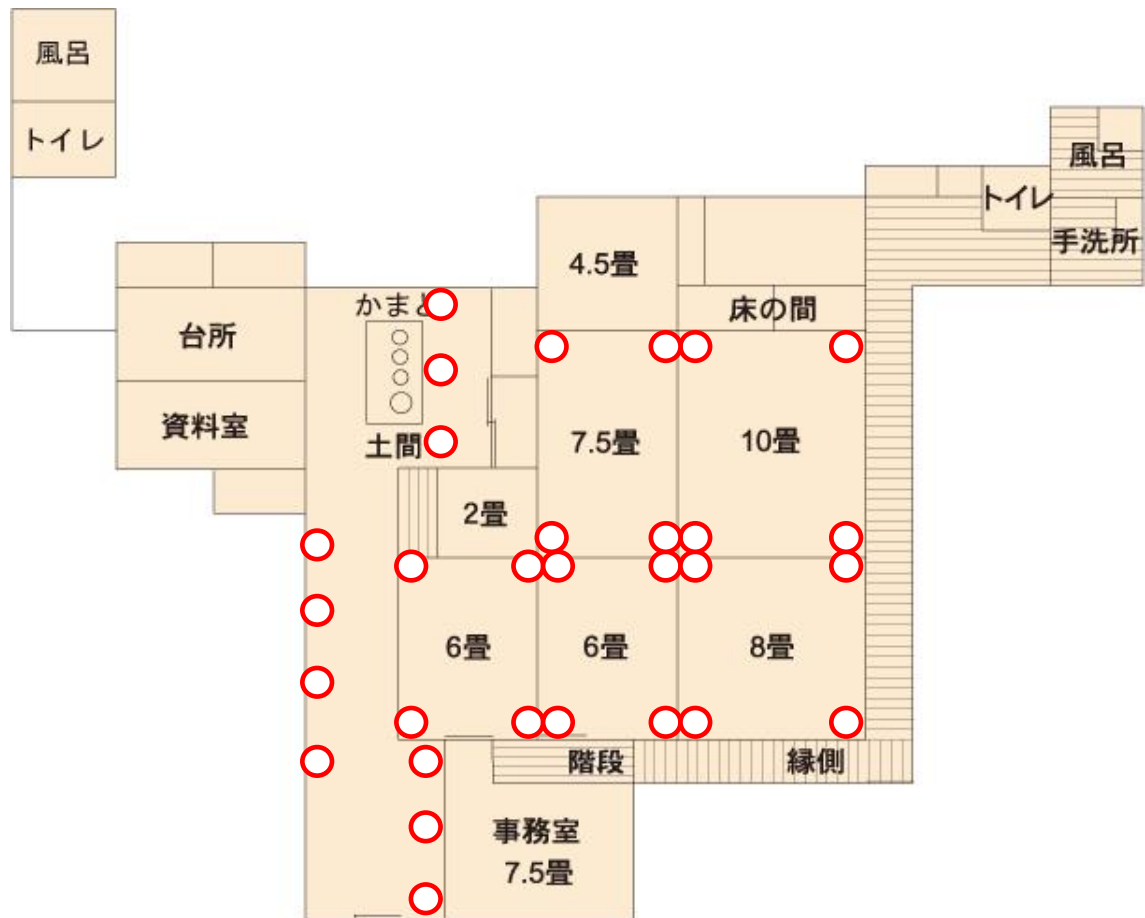

建物 1 階 概略図